


**הנחיות להצבת שלטי אזהרה להימצאות תשתיות דלק תת קרקעיות**

לאחר גמר עבודות כאשר הצנרת הורדה לתעלה והושלם כיסוי הקרקע מעל לתשתית, יש להציב מעל פני הקרקע שלטי אזהרה/סימון להימצאות תשתית דלק בתת הקרקע.

להלן תיאור לאופן מיקומם של שלטי האזהרה:

1. בכל מפנה אופקי של הקו.
2. בחציות נחלים ותעלות ניקוז, ימוקם השילוט משני צידיהם.
3. בחציות כבישים, בצד בו אין עמוד נקודת מדידה להגנה קתודית.
4. בחציות קווי צינורות וכבלים, אם קו הדלק נמצא מעל הצינור או הכבל.
5. בקטעים ישרים של הקו במרחקים עד 500 מ', בין שני תמרורים.
6. הקבלן יתקין שלטי אזהרה לאורך תוואי הקו במקומות אשר יקבעו ע"י המפקח/סייר הקווים לאחר סיום שיבצעו לאורך תוואי הקו.
7. שלטי התמרורים יהיו לפי סטנדרט של תש"א! (ראה תמונה מס' 1)
8. במקומות בהם בוצעה חצייה של תשתיות אחרות בקרקע, יוסיף הקבלן מדבקה ע"ג השלט המציינת את שם התשתית החוצה בקרקע. (ראה תמונה מס' 2)

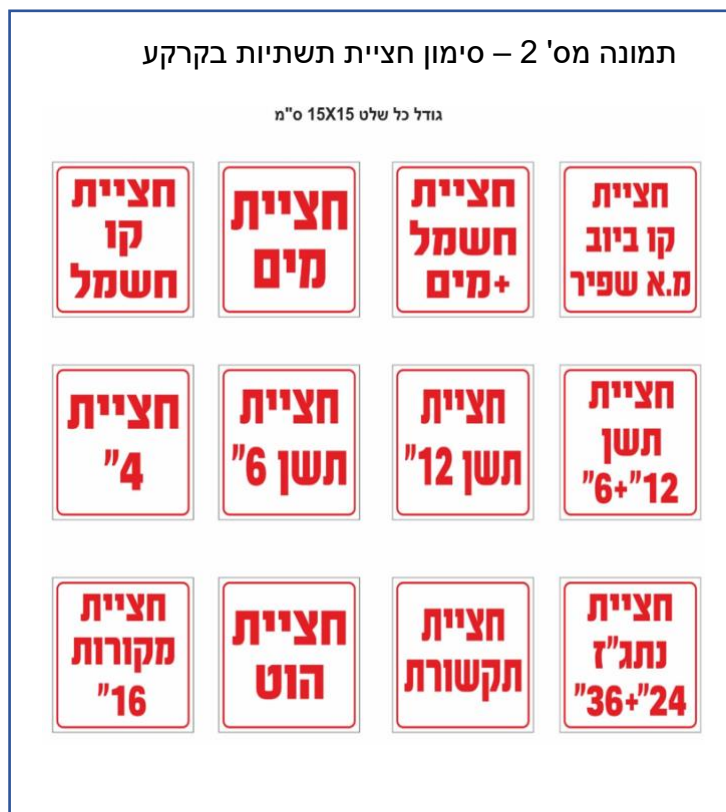

בכבוד רב,

צחי עשור

מהנדס פרויקט רציפות תפקודית